

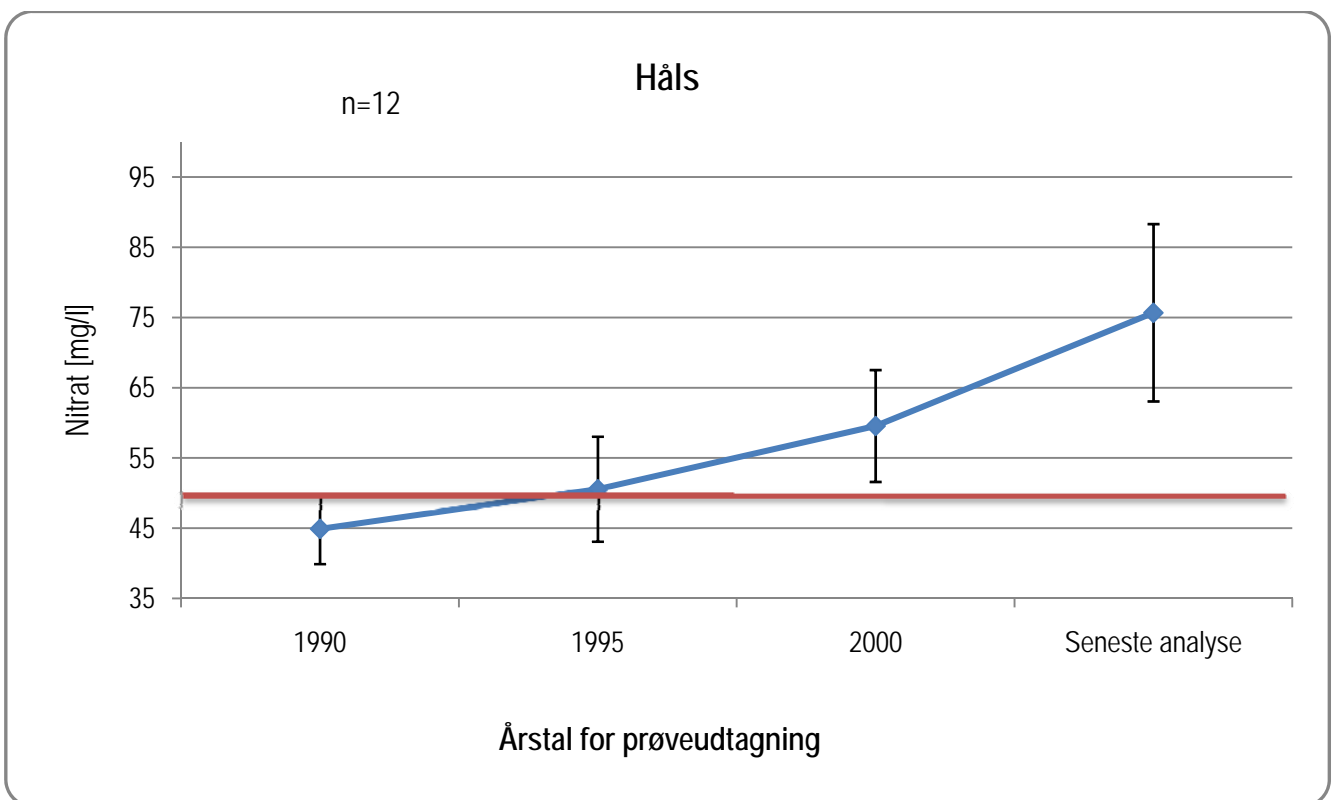


Kurverne viser det gennemsnitlige nitratindhold i drikkevandet med standard afvigelser. Det er kun ejendomme, der overskrider grænseværdien for nitrat, der er medtaget i beregningen.

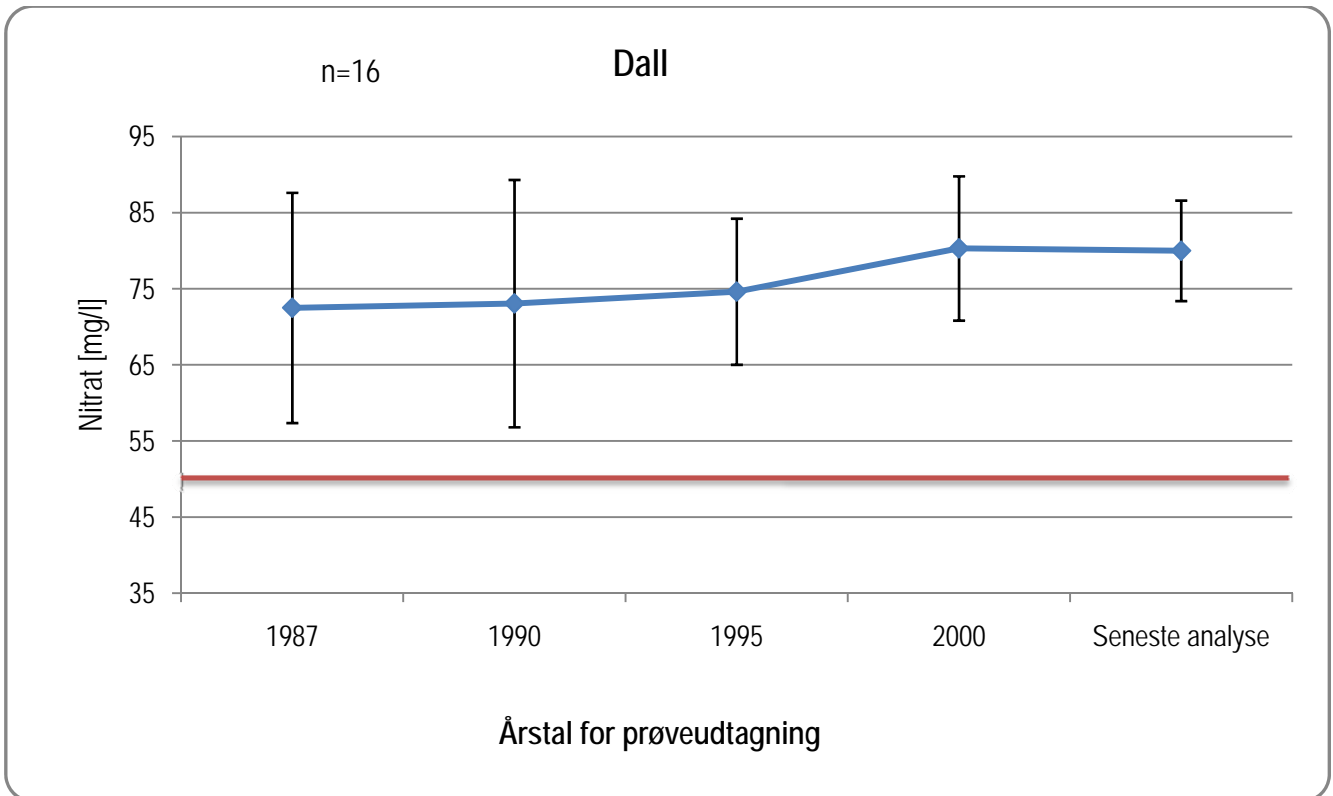

n=14 Skovstrup-Torderup

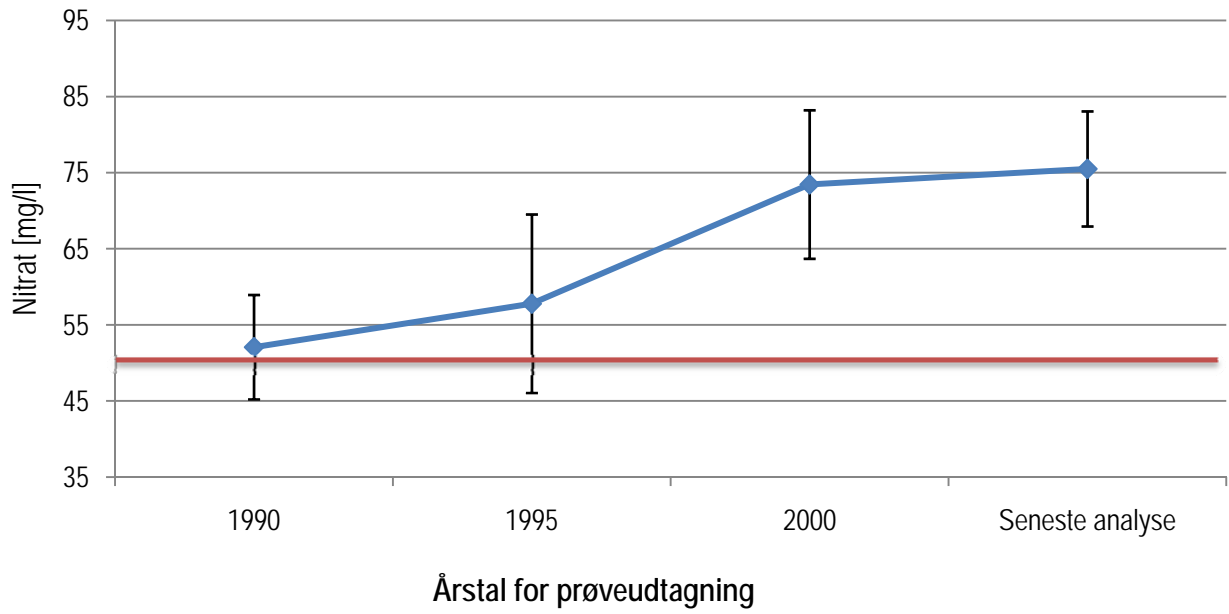

n=9 Lundby

